

VÝZKUMNÁ ZPRÁVA ŘEŠÍCÍ POŽADAVKY A STANDARTY PRO DOČASNÉ NOUZOVÉ UBYTOVÁNÍ OSOB S POSTIŽENÍM

Duben 2020

Projekt: „Nouzové ubytování bez bariér,
znamná bezpečí“


„Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje souhlas s obsahem, který odráží názory autorů. Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci.“

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



If accessible,
I am safe!

Erişilebilirsem güvendedeyim!

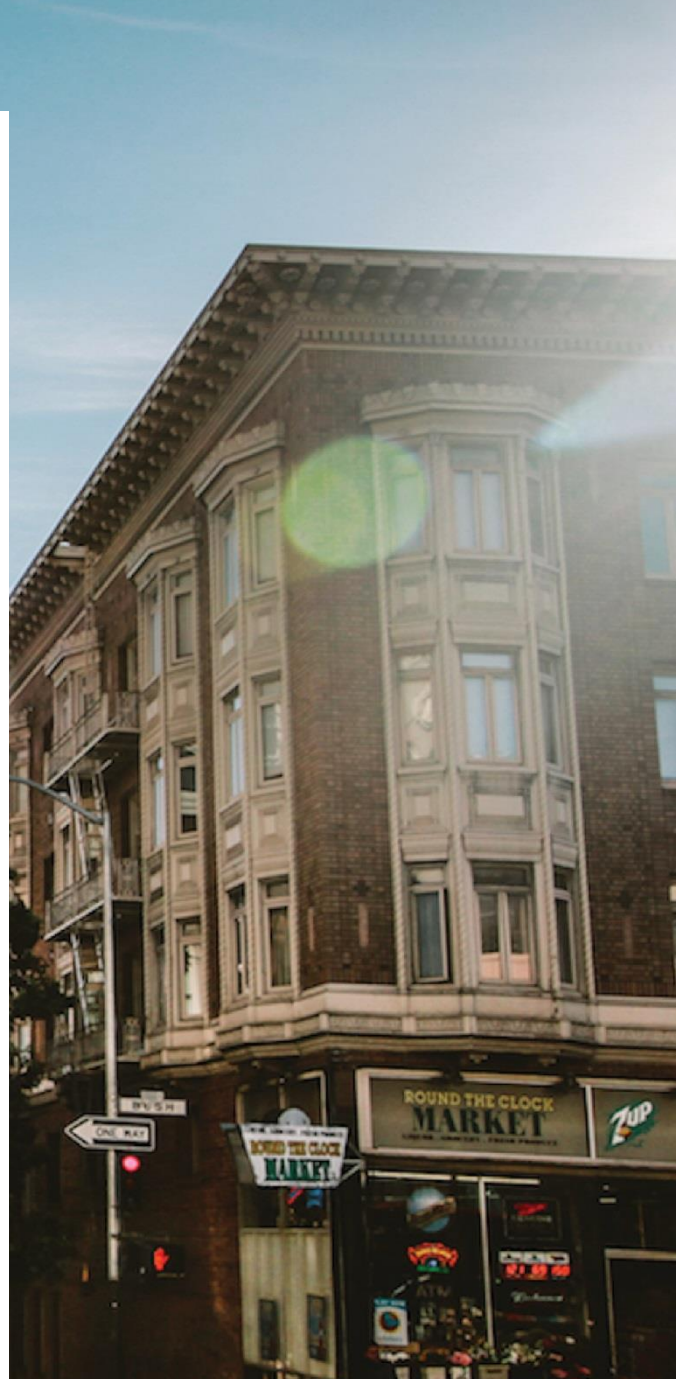

Tato zpráva byla připravena jako součást prací na projektu číslo 2018-1-TR01-KA202-058236 „Nouzové ubytování bez bariér, znamená bezpečí“, který finančně podpořila Evropská unie ve spolupráci s Tureckou národní agenturou. Poznatky a informace uvedené ve zprávě shromáždili projektoví pracovníci Handy Clubu Ostrava, z.s. Jsou založeny na analýze legislativy, přímé komunikaci s cílovými skupinami projektu (tělesně postiženými, zrakově a sluchově postiženými osobami) a osobních zkušenostech (pozorování) z účasti na cvičení nouzové evakuace.

**If accessible,
I am safe!**
Erişebiliyorsam güvendesim!



“Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje souhlas s obsahem, který odráží pouze názory autorů. Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci.”

Cíl výzkumu

Posouzení dočasného nouzového ubytování (např. přístřešků, stanů nebo kontejnerů) z hlediska využití osobami s postižením z pohledu strukturálních, nestrukturálních rizik a požadavků na přístupnost.

Dílčí cíle výzkumu:

- Zjistit nejzásadnější limity, standardy a požadavky stanovené příslušným zákonem ve vztahu k tvorbě přístupného modulu dočasného ubytování.
- Upozornit a podrobněji vysvětlit problematické oblasti týkající se přístupnosti bydlení a pracovních prostor pro cílové skupiny projektu (tj. lidi s tělesným, zrakovým a sluchovým postižením) a nabídnout názory a návrhy cílové skupiny, jak problémová místa vyřešit.
- Uvést příklady “dobré praxe” týkajících se přístupnosti domů a pracovních míst.

Cílová skupina výzkumu

- Lidé s tělesným postižením
- Lidé se zrakovým postižením
- Lidé se sluchovým postižením

Statistika výzkumu

Počet navštívených míst

Počet navštívených domů	8	Navštívená pracovní místa	7
Tělesné postižení	4	Tělesné postižení	3
Zrakové postižení	2	Zrakové postižení	2
Sluchové postižení	2	Sluchové postižení	2

Počet dotázaných lidí

Návštěvy doma a v práci	15	Cvičení nouzové evakuace	10
Tělesné postižení	8	Tělesné postižení	7
Zrakové postižení	4	Zrakové postižení	2
Sluchové postižení	3	Sluchové postižení	1

Rozsah výzkumu

Průzkum probíhal v Moravskoslezském kraji od února 2019 do dubna 2020 a měl následující postup:

1. Analýza české legislativy týkající se standardů a pravidel pro uzpůsobení domácího a pracovní prostředí osob s postižením

2. Pozorování uzpůsobení bytů a pracovního prostředí osob s postižením (zrakovým, sluchovým a tělesným) a diskuse o potřebách osob s postižením vzhledem k dočasnému nouzovému ubytování


3. Nahrávání videí týkající se "dobré praxe" v oblasti přístupného ubytování a bydlení

4. Účast týmu osob s postižením na cvičení nouzové evakuace - ubytování v dočasném úkrytu, získávání zpětné vazby

Metody výzkumu

- **Analýza legislativy** se soustředila na požadavky týkající se přístupnosti obytných a pracovních prostor

- **Pozorování a přímá komunikace** na téma obytných a pracovních prostor, jakými jsou domácnosti a kanceláře, kde lidé s tělesným, zrakovým a sluchovým postižením tráví svůj čas a přizpůsobili tato místa svým potřebám
- **Průzkum zjišťování potřeb** poukazující na nejdůležitější potřeby cílové skupiny projektu (osoby s tělesným, zrakovým a sluchovým postižením) týkající se dočasného ubytování
- **Fotografování a video produkce** ukazují příklady “dobré praxe” týkající se přístupnosti bydlení a pracovišť
- **Hodnocení** na základě informací z vyplněných dotazníků zaměřených na potřeby přístupnosti osob s postižením během průběhu cvičení nouzové evakuace. Sběr návrhů na vylepšení dočasného, nouzového ubytování a poukázání na problematické oblasti.

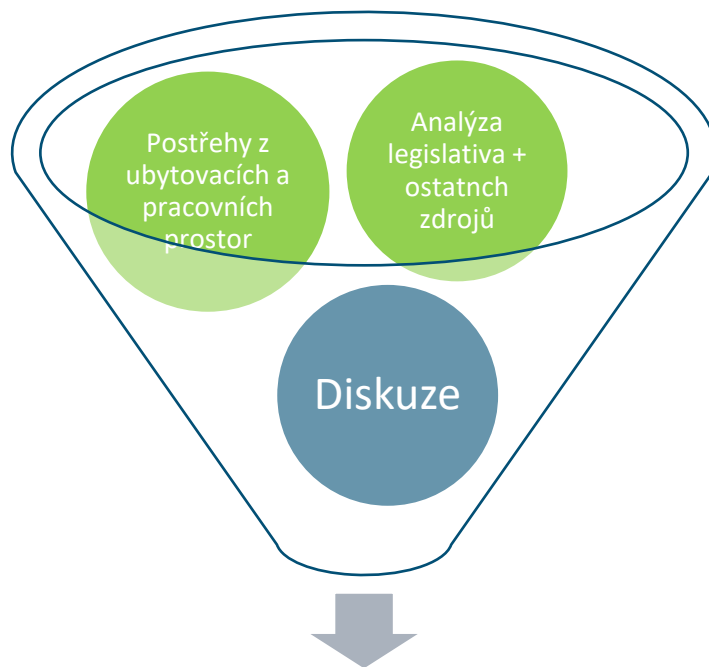

Ubytovací potřeby pro lidi s postižením

-

1. Analýza legislativy

Vyhláška 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb stanovuje pro Českou republiku technické limity, standardy a požadavky na bezbariérový přístup do budov.

Tato vyhláška stanoví obecné technické požadavky na stavby a jejich části tak, aby bylo zabezpečeno jejich užívání osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do tří let (dále jen „osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace“).

Nejdůležitější řešení pro osoby s omezenou schopností orientace a pohybu týkající se dočasného ubytování jsou následující:

- Výškové rozdíly podlahových ploch nesmí být vyšší než 20 mm
- Povrch podlahových ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu
- Minimální manipulační prostor pro otáčení vozíku do různých směrů v rámci úhlu, který je větší než 180°, je kruh o průměru 1500 mm a nejmenší prostor pro otáčení vozíku o 90° až 180° je obdélník o rozměrech 1200 mm × 1500 mm.

Hlavní schodiště a únikové schodiště

- Ve všech ramenech téhož schodiště musí být stejný počet schodů. Počet schodů za sebou může být nejméně 3 a nejvíce 16.
- Snížení schodišťové části nesmí být větší než 28 ° a výška schodiště větší než 160 mm (toto není povinné, pokud je v budově výtah)
- Schodové části musí být vertikální

Úchytky při schodech by měly být ve výšce 900 mm

Prostor před vstupem do místnosti

- Před vstupem do budovy musí být minimální prostor o rozměrech 1500 mm × 1500 mm. Jestliže se dveře otevírají ven, šířka prostoru musí být minimálně 1500 mm a délka od příchozí strany musí být minimálně 2000 mm.

- Jsou-li použity dveře karuselového provedení musí být doplněny dalšími otevíravými dveřmi
- Sklon plochy před vstupem do budovy smí být pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 (2,0%).

Dveře

- Vstup do budovy musí být široký nejméně 1250 mm. Hlavní křídlo dveří s dvojitými křídly musí zajistit otevření ve velikosti nejméně 900 mm.
- Dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem
- Zámek dveří musí být umístěn v maximální výšce 1000 mm od podlahy, klika maximálně 1100 mm.
- Otevíravá dvevní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s výjimkou dveří automaticky ovládaných.
- Výjimku tvoří automaticky otevíratelné dveře – u takových nemusí být madla

Venkovní rampy

- Rampy musí být opatřeny bariérami zabráňujícími sklouznutí vozíku a vodicími linií pro bílou hůl
- Šířka přístupné rampy musí být minimálně 1 500 mm a jejich podlouhlé sklonění může být maximálně 1:16 (6,25%) a sklonění pojezdu 1: 100 (1%)
- Je-li rampa delší než 9000 mm, musí být rozdělena plochou (nejméně 1 500 mm). Tato plocha musí být také na kruhových nebo jiných tvarovaných rampách.

Rampy – podesty

- Podesty bezbariérových ramp smí mít sklon pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50(2,0%).
- Jestliže za rampou pokračuje cesta, musí rampa i cesta být ve stejné výšce.
- Bezbariérové rampy musí být po obou stranách opatřeny madly ve výši 900 mm, doporučuje se druhé madlo ve výši 750 mm.

Okna

- V každé obytné nebo pobytové místnosti musí mít nejméně jedno okno pákové ovládání nejvýše 1100 mm nad podlahou.
- Okna s parapetem nižším než 500 mm a prosklené stěny musí mít spodní části do výšky 400 mm nad podlahou opatřeny proti mechanickému poškození.

Hygienická zařízení

- Stěny hygienických zařízení a šaten musí po konstrukční stránce umožnit kotvení opěrných madel v různých polohách s nosností minimálně 150 kg. Po osazení všech zařizovacích předmětů musí být zachován volný manipulační prostor o průměru nejméně 1500 mm. Podlaha musí být protiskluzná.

Toalety

- Záchodová kabina musí mít šířku nejméně 1800 mm a hloubku nejméně 2150 mm.
- V kabině musí být záchodová mísa, umyvadlo, háček na oděvy a prostor pro odpadkový koš
- Šířka vstupu musí být nejméně 800 mm, u bytů a obytných částí staveb nejméně 900 mm. Dveře se musí otevírat směrem ven a musí být opatřeny z vnitřní strany
- vodorovným madlem ve výšce 800 až 900 mm. Zámek dveří musí být odjistitelný zvenku.
- Záchodová mísa musí být osazena v osově vzdálenosti 450 mm od boční stěny. Mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být nejméně 700 mm.
- Prostor okolo záchodové mísy musí umožnit čelní, diagonální nebo boční nástup. U kabin minimálních rozměrů musí být manipulační prostor umístěný proti dveřím.
- Kabiny s využitím asistence musí mít záchodovou mísu osazenou v ose stěny, která je na proti vstupu.
- Horní hrana sedátka záchodové mísy musí být ve výši 460 mm nad podlahou.
- Ovládání splachovacího zařízení musí být umístěno na straně, ze které je volný přístup ke záchodové míse, nejvýše 1200 mm nad podlahou. Splachovací zařízení umístěné na stěně musí být v dosahu osoby sedící na záchodové míse.

- V dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání.

Umyvadlo

- Umyvadlo musí být opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním.
- Umyvadlo musí umožnit podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana musí být ve výšce 800 mm. V záchodových kabinách minimálních rozměrů je nutno použít pouze malé umývatko.
- Po obou stranách záchodové mísy musí být madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výši 800 mm nad podlahou
- Vedle umyvadla musí být alespoň jedno svislé madlo délky nejméně 500 mm.
- Sklopné zrcadlo nesmí však mít ovládací páku vystupující do prostoru.

Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením:

- Vodicí linie (zábradlí) – vodící linie jsou přirozené vodící linie jakými jsou stěny a umělé vodící linie, zábradlí.
- Signální pás – je zvláštní forma umělé vodící linie.
- Vodicí pás přechodu.
- Varovný pás.
- Hmatný pás.
- Akustický prvek.
- První a poslední schod musí být lehce rozpoznatelný v porovnání s okolím
- Schodiště vybíhající do prostoru musí mít buď pevnou zábranu či sokl výšky nejméně 300 mm nebo ve výši 100 až 250 mm pevnou zárazku pro bílou hůl
- Vstupy musí být ve srovnání s okolím snadno rozpoznatelné
- Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo

pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí.

Řešení pro sluchově postižené v dočasném ubytování jsou následující:

- Pokud existuje akustický elektronický dveřní zámek, musí být vybaven také optickou signalizací.
- Oboustranný komunikační systém umožní indukční sluch těm, kteří mají nižší sluchovou schopnost.

Symbody

1. Symbol zařízení nebo prostoru pro osoby na invalidním vozíku (nejmenší rozměry symbolu jsou 100 mm × 100 mm)	
2. Symbol zařízení nebo prostoru pro osoby se zrakovým postižením (nejmenší rozměry symbolu jsou 100 mm × 100 mm)	
3. Symbol zařízení nebo prostoru pro osoby se sluchovým postižením (nejmenší rozměry symbolu jsou 100 mm × 100 mm); jestliže je symbol umístěn ve výtahu musí být nejméně 50 mm × 50 mm)	
4. Symbol zařízení nebo prostoru pro osoby doprovázející dítě v kočárku (nejmenší rozměry symbolu jsou 100 mm × 100 mm)	
5. Symbol prostoru s přebalovacím pultem (nejmenší rozměry symbolu jsou 100 mm × 100 mm)	

2. Obytné a pracovní prostředí osob s postižením

Potřeby osob s tělesným postižením ve vztahu k bezbariérovému ubytování

Byt tělesně postiženého člověka se výrazně neliší od ostatních běžných bytů. Tělesně postižení většinou požadují individuální úpravy podle toho, jakým postižením trpí.

Nejčastější úpravy jsou tyto:

- ☞ Rovná protiskluzová podlaha (žádné koberce, folie, aj.)
- ☞ Linoleum jediné přilepené
- ☞ Bezprahový prostor (elektrický vozík nepřejezdí ani dvoucentimetrový práh)
- ☞ Dodržení šířky dveří dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.
- ☞ Dveře nesmí být příliš těžké na otevírání
- ☞ Na dveřích žádný samozavírač
- ☞ Na dveřích madlo
- ☞ Vodorovná a svislá madla dle individuální potřeby
- ☞ Elektrická zásuvka na dobíjení vozíku (230V)
- ☞ Kuchyňská linka – může a nemusí být se spodními skřínkami
- ☞ U kuch. linky nižší pracovní deska (výška je individuální)
- ☞ Vrchní skříně dostupné z vozíku (výklopné)
- ☞ Sprchový kout dle vyhlášky, (protiskluzový materiál)
- ☞ Páková baterie
- ☞ Postel pevná a betelná, ve výšce posezu vozíčkáře (40 – 45 cm)
- ☞ Tvrdší matrace

V případě stanu:

- ☞ Podlaha zpevněná (může být i udusaná hlína)
- ☞ Toalety vč. sprchového koutu řešeno mobilními buňkami Toi Toi

Potřeby nevidomých osob ve vztahu k bezbariérovému ubytování

Byt nevidomého nebo zrakově postiženého člověka se výrazně neliší od ostatních běžných bytů. Nevidomí nebo zrakově postižení lidé většinou požadují individuální úpravy podle toho, jakou mírou poškození zraku trpí. Nejčastější úpravy jsou tyto:

- ☞ Schody musejí mít protiskluzovou úpravu
- ☞ První a poslední schod nějakým způsobem označit
- ☞ Pevné zábradlí
- ☞ Na zemi vodící lišty
- ☞ Nesmí být žádné snížené stropy, šikminy nebo sloupy
- ☞ Nesmí být plovoucí podlaha (kvůli slepeckému psovi)
- ☞ Hrana oken nesmí být nízko
- ☞ Světlá barva místností, tmavé vypínače (pro slabozraké)
- ☞ Pro slabozraké nalepovací čočky na vypínače signalizující, zda je rozsvíceno či nikoli
- ☞ Uspořádání nábytku – u zdi (čím jednodušší, tím lepší)
- ☞ WC klasické, ne s dotykovým ovládáním
- ☞ Sprchový kout – ne s dotykovým ovládáním
- ☞ Kuchyňské spotřebiče nesmí být s dotykovým ovládáním
- ☞ Označení pokojů (na klikách brailové písmo)
- ☞ Nesmí být otevřený oheň

- ☞ Při stavbě tábora – (jednoduše) hlavní ulička, vedlejší uličky
- ☞ Stany nesmí být kruhového půdorysu (nemají se podle čeho orientovat)
- ☞ Školení asistenti

Potřeby hluchoněmých a sluchově postižených osob ve vztahu k bezbariérovému ubytování

U hluchoněmých a sluchově postižených osob není potřeba žádných zvláštních úprav. Řešeno by mělo být snad jen zařízení pro varování, např. vibrující náramek apod.

3. Videá příkladů dobré praxe zaměřené na přístupné ubytování

Následující témata:

Přístupný vstup (bezbariérový hlavní vstup do budovy)	- Podesty bezbariérových ramp smí mít sklon pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50(2,0%). - Bezbariérové rampy musí být po obou stranách opatřeny madly ve výši 900 mm, doporučuje se druhé madlo ve výši 750 mm. - Před vstupem do budovy musí být minimální prostor o rozměrech 1500 mm × 1500 mm. Jestliže se dveře otevírají ven, šířka prostoru musí být minimálně 1500 mm and délka od příchozí strany musí být minimálně 2000 mm.
video – rampa k domu	https://youtu.be/m470xfpiA70
video – rampa do kanceláře	https://youtu.be/p2EZuluAuuo
Kuchyně	- Kuchyně – může, ale nemusí být se sníženými skříňkami - Kuchyňská pracovní deska snížená (její výška je individuální) - Vyšší skřínky by měly být dostažitelné z elektrického nebo manuální invalidního vozíku (měly by se otevírat ze spoda)

video –příprava snídaně	https://youtu.be/NReSJNNdXiM
video –příprava kafe v kanceláři	https://youtu.be/08bFIMhDvC0
Toalety	- Prostor kolem toalety, madla - Páková baterie
video - toalety, umývání – vozíčkář doma	https://youtu.be/1GCesDVnrMM
video - toilet, uživatel berlí	https://youtu.be/t6sWQE6GV0I
video – vstup na toaletu – vozíčkář v kanceláři	https://youtu.be/8r8_mk9V2z0
video - toaleta, vozíčkář v kanceláři	https://youtu.be/RkBJ4Z0JTEQ
Koupelna	- Protiskluzná podlaha - Různé způsoby sezení ve sprše (sedátko, invalidní vozík) - Páková baterie
Video - vana – vozíčkáři	https://youtu.be/6yuyTp7GxHM
Video - sprcha – možnost si sednout	https://youtu.be/qVhwEVnXJLE
Video - sprcha – uživatel berlí	https://youtu.be/t6sWQE6GV0I
Obývací pokoj – pohovka	- Dost vysoká - Dostatek místa okolo pohovky - Dostatečně tvrdá pohovka, aby bylo snadné se na ni usadit i vstát
Video - pohovka – s berlemi	https://youtu.be/5AJRav-ZN6Q
Ložnice	- Pevná a betelná postel ve výšce invalidního vozíku (40-45 cm) - Tvrdší matrace
Video – postel pro vozíčkáře	https://youtu.be/SoSb54pN85c

Shrnutí – univerzální řešení

Zajistit přístupnost jakéhokoliv prostoru závisí především na typu postižení - někdo potřebuje madla a držáky, někdo ne. Existují však základní řešení přístupnosti prostoru, které mohou pomoci. V rámci výzkumu jsme hledali taková univerzální řešení, která pomohou osobám s postižením, a zároveň nebudou komplikovat život ostatním. Zkrátka budou k dispozici, nebudou překážet a v případě potřeby budou využita.

- ☞ Rampa ke vchodu (ne kluzká a bez větších děr, ve kterých by mohl uvíznout konec bílé hůlky nebo jiných holí)
- ☞ Posuvné dveře u vchodu i uvnitř
- ☞ Podlaha bez prahů
- ☞ Protiskluzová podlaha (přilepené linoleum)
- ☞ Vodící lišty kolem stěn
- ☞ Stěny ve světlých barvách, tmavé vypínače na stěnách
- ☞ Rozmístění nábytku u stěn
- ☞ Kuchyň - pákové baterie, prostor pod kuchyňskou linkou, snížené skříně, manuální zařízení
- ☞ Koupelna – sklopná madla u toalety, sklopné sedátko ve sprše, pákové baterie
- ☞ Ložnice – dostatek místa kolem postele, pevná, přiměřeně vysoká postel, sklopné pomocné madlo k dostání se na a z postele
- ☞ Posuvné dveře ve skříni
- ☞ Úchyty pro otevření okna, pokud není přístupné ze sedu

4. Účast skupiny osob s postižením na cvičení nouzové evakuace

Cvičení záchranné nouzové evakuace se konalo 6. září 2019 v Ostravě a v nedalekém městě Hlučín. Akce byla organizována Červeným křížem a Hasičským záchranným sborem. V ostravské budově Červeného kříže se shromáždili lidé, kteří byli pro účely cvičení v ohrožení a potřebovali převézt do dočasně zbudovaného evakuačního tábora.

Vybudování tábora, který byl umístěn v areálu hasičské zborjnice HZS Hlučín zajistil Hasičský záchranný sbor, resp. jednotka HZS ve městě Hlučín. Scénář nouzové záchranné akce předepisoval ohrožení vlivem úniku nebezpečného plynu a jeho nekontrolované šíření. Bylo tedy nutné rychle evakuovat lidi z města na jiné bezpečné místo.

Cvičení se účastnili a posléze hodnotili dvě skupiny účastníků z projektového týmu. Pět osob s postižením požádalo záchranáře o pomoc v Ostravě. Dalších 5 postižených účastníků dorazilo přímo do záchranného centra v Hlučíně.

Po příjezdu do budovy Červeného kříže proběhla registrace účastníků, zjištění a posouzení jejich zdravotního stavu, účastníkům evakuačního cvičení bylo poskytnuto základní jídlo a pití, potřebné léky a místo k sezení. Pokud by osoby s postižením, které dorazily do budovy Červeného kříže neměly svého asistenta nebo osobu, která jim byla schopna během evakuace pomoci, záchranáři by tuto podporu zajistili sami. Účastníci akce museli být trpěliví a nějaký čas vyčkat. Po ujasnění situace, předstoupila vedoucí záchranářského týmu a předala všem účastníkům instrukce, jak opustit budovu a kde je k dispozici autobus, který je převezve do dočasného evakuačního tábora.



Červený kříž zajistil přesun účastníků výtahem dolů do přízemí, následně přes cestu do autobusu. Důraz byl kladen klidný a plynulý pohyb osob z budovy do autobusu. Přesun pro osoby se zrakovým postižením byl náročný, protože prostředí, ve kterém se pohybovaly tyto osoby neznaly a byly zde různé typy nepříjemných překážek (schody, obrubníky, vysoké schody do autobusu). Z tohoto důvodu byl jejich přesun z budovy do autobusu pomalý.



Po nastoupení všech účastníků nouzové evakuace, odjel autobus do nedalekého města Hlučín, cílovým místem byl areál hasičské zbrojnice. Cesta trvala asi 20 minut.

V areálu hasičské stanice se všichni účastníci museli znovu zaregistrovat. Tým záchranářů z Červeného kříže doprovodil účastníky nouzové evakuace z autobusu na nové místo

registrace. Registrace do záchranného tábora přebrala jednotka Hasičského záchranného sboru v Hlučín. Při registraci bylo znovu zkontrolováno, zda účastníci měli či mají nějaké zdravotní problémy, potřebují lékařskou pomoc nebo mohou být ponecháni v bezpečném prostředí bez další aktuální podpory. Během registrace účastníci obdrželi základní informace, kde se nachází ubytování ve stanu pro ženy a kde pro muže, dále kde jsou dostupní zdravotníci, kde jsou toalety a kde stan s jídlem.



Účastníci navštívili všechna místa, která by bylo nutné během pobytu v záchranném táboře využít. Hlavní pozornosti se těšily stany určené pro spaní, vhodnost a rozmístění

lehátek a jejich celková přístupnost. Dále byl z hlediska přístupnosti posouzen jídelní stan a toalety.




Pro všechny účastníky byl v jídelním stanu připraven oběd. Oběd byl dodán v plastových krabičkách s plastovými příbory. Zrakově postižení potřebovali pomoc.



Po obědě účastníci znovu podrobně prozkoumali stany určené pro spaní. Ty byly rozdělené podle pohlaví – zvlášť pro ženy a zvlášť pro muže. Jak je patrné z následujících obrázků, ve stanech bylo umístěno velké množství přenosných lehátek, stany byly vybaveny pro maximální možný počet osob, které by zde mohly přenocovat. Pro naše

účastníky byly přenosná lehátka problematická, nicméně s dopomocí bez problémů využitelná.

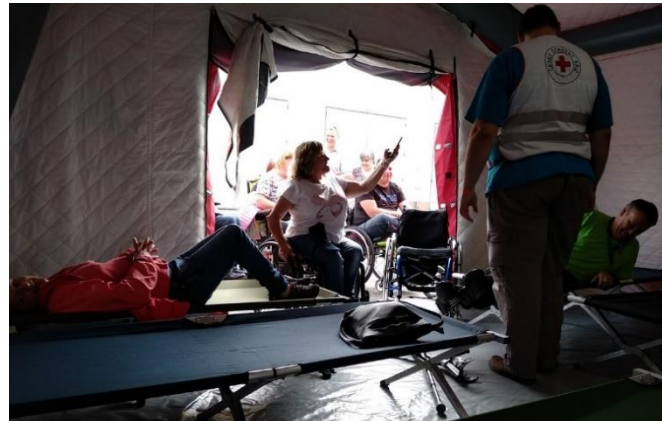

Hodnocení přístupnosti záchranného tábora bylo následující:

- Pro tělesně postižené: toalety byly příliš daleko (obtížné pro osoby s berlemi), postele ve spícím stanu byly příliš blízko u sebe a nízké, a tak bylo obtížné na nich sedět a postavit se z nich. Také byly docela krátké a nebylo kolem nich dostatek místa, aby se k nim např. vozíčkář pohodlně dostal. Na druhou stranu byly postele přenosné, takže pokud by vystala reálná potřeba, snadno by se vytvořilo místo pro invalidní vozík.

- U nevidomých účastníků: byl problém s napínacími lany pro stany. Pro tyto účastníky při pohybu v táboře byla nutná asistence.
- U neslyšících účastníků: díky asistentům, kteří pomáhali s komunikací během celé akce, nenastal žádný problém. Pro tyto účastníky nevystal ani žádný problém se strukturou tábora.

